



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «29» 09 20 17 г.

№

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3146/17

от

26 сентября 2017 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮВС-Пайп»

Адрес: 630039, Российская Федерация, Новосибирская Область, город Новосибирск, улица Панфиловцев, дом 62, офис 206

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮВС-Пайп»

Адрес: 650032, Российская Федерация, Кемеровская Область, город Кемерово, улица Журавлевская, дом 1А

Наименование продукции: «Трубы напорные металлополимерные»

Код ТН ВЭД: 3917221000

Область применения: для трубопроводов внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и отопления зданий, в том числе напольного отопления, где трубы служат одновременно нагревательными элементами

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 22.21.21.129-001-15684205-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 22.21.21.129-001-15684205-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний №17MCS2469989 от 17 сентября 2017 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации» (Аттестат аккредитации № 045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019 г.) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 3)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Метод испытаний	Единица измерения	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах (20° С)	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	1
Запах (60° С)	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	1
Цветность	ГОСТ 3351-74	градус	не более 20	16
Привкус	ГОСТ 3351-74	-	отсутствие	отсутствует
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2,6	1,8
Наличие осадка	МИ №880-71	-	отсутствие	отсутствует
Пенообразование	ГОСТ 324802013	-	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	отсутствует
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (рН), в пределах	ГОСТ Р 50550-93	-	6 - 9	7,4
Величина перманганатной окисляемости, мг/л	ГОСТ 2761-84	мг/л	не более 5,0	4,5
Санитарно - химические миграционные показатели в воду				
Ацетальдегид	MP 01.024-07	мг/л	-	0,04
Спирт бутиловый	MP 01.024-07	мг/л	-	0,03
Спирт метиловый	MP 01.024-07	мг/л	-	1,92
Спирт изобутиловый	MP 01.024-07	мг/л	-	0,08
Формальдегид	ГОСТ 312802004	мг/л	-	0,05
Этилацетат	MP 01.024-07	мг/л	-	0,13
Ацетон	MP 01.024-07	мг/л	-	1,9

По результатам проведенных испытаний продукции: «Трубы напорные металлополимерные» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Трубы напорные металлополимерные» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене

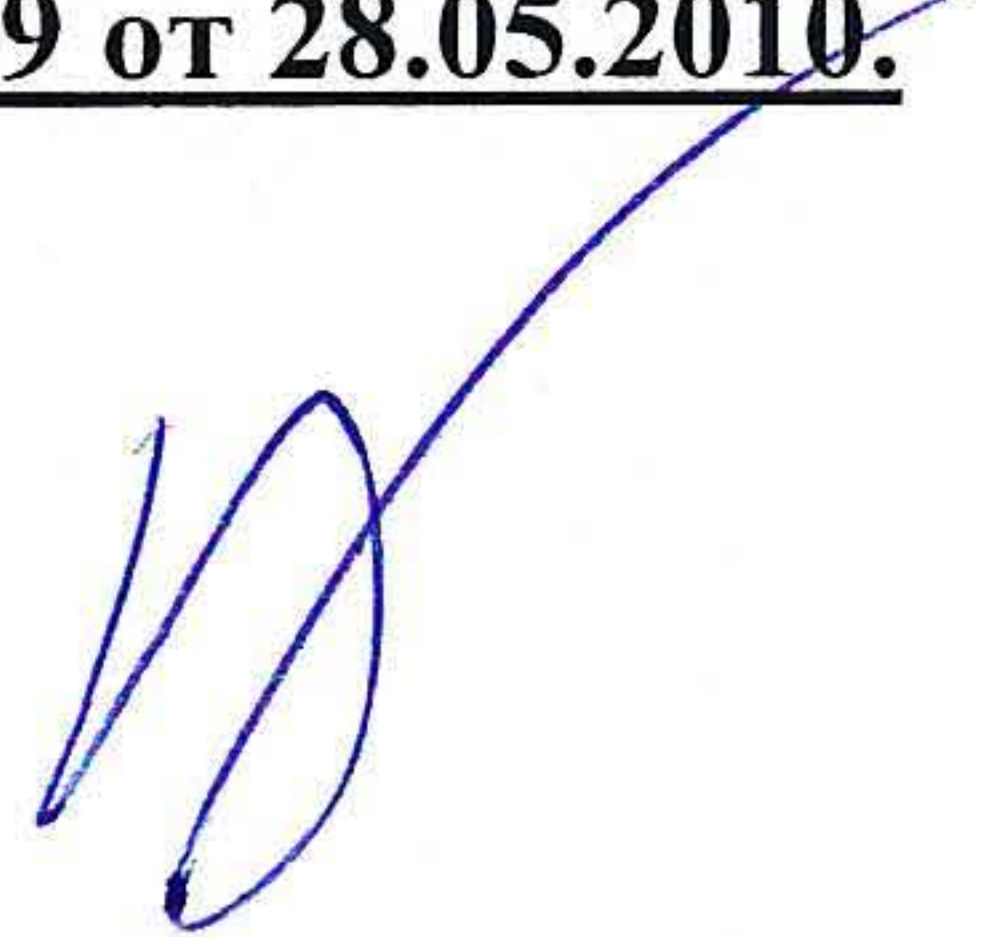

А.В. Бормашов

